Описание объекта

Поставка оборудования, пуско – наладка, диспетчеризация

Банк «Credit Suisse»

- Тип объекта: Административное здание
- Этажность: 4
- Площадь: 1000 м2
- Заказчик: Прайдекс Групп
- Базовое оборудование: Schneider Electric
- Год реализации: 2016

Что было сделано

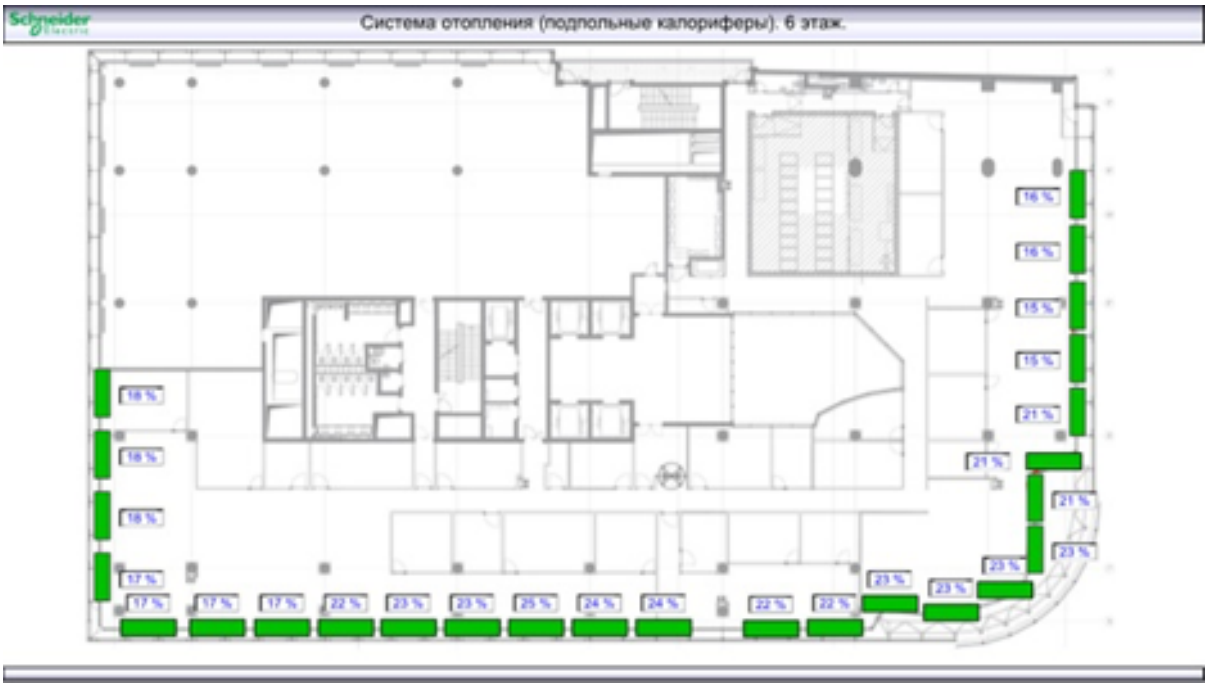

Schneider Electric
Фанкойл FC8F02
Фанкойл FC8F02
16 %
вентилятор 1-Скор. (33.0 %)
Температура воздуха 22.3 °C
Трендлог
Статус системы
HVAC_COOL
Режим системы
OCCUPEID
Уставка температуры
Расчётная уставка 22.0 °C
Уставка температуры 21 °C
Схема этажа
Главное окно
Задание режима присутствия
occupied
Задание режима работы
cool
Задание режима вентилятора
Auto

Контроль состояния электрических шкафов. 6 этаж.
Электрический шкаф UPS SWB
PM710 #1 PM710 #2 PM710 #3 PM710 #4
PM710 #5 PM710 #6 PM710 #7
Q1 ВКЛЮЧЁН
Q2 ВКЛЮЧЁН
Q3 ВКЛЮЧЁН
Q4 ВКЛЮЧЁН
Q5 ВКЛЮЧЁН
Q6 ВКЛЮЧЁН
Q7 ВКЛЮЧЁН
Q8 ВКЛЮЧЁН
Q9 ВКЛЮЧЁН
Q10 ВКЛЮЧЁН
Q11 ВКЛЮЧЁН
Q12 ВКЛЮЧЁН
Q13 ВКЛЮЧЁН
Электрический шкаф LV SWB
PM710 #1 PM710 #2 PM710 #3 PM710 #4 PM710 #5
PM710 #6 PM710 #7 PM710 #8 PM710 #9 PM710 #10
Q1 ВКЛЮЧЁН
Q2 ВКЛЮЧЁН
Q3 ВКЛЮЧЁН
Q4 ВКЛЮЧЁН
Q5 ВКЛЮЧЁН
Q11 ВКЛЮЧЁН
Q12 ВКЛЮЧЁН
Q13 ВКЛЮЧЁН
Q14 ВКЛЮЧЁН
Q15 ВКЛЮЧЁН
Q16 ВКЛЮЧЁН